

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ**

РЕШЕНИЕ

22 ноября 2021 года № Р-58

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Олимпийский проспект, д. 24, д. 26, стр. 1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Олимпийский проспект, д. 24, д. 26, стр. 1, **Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:**

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Олимпийский проспект, д. 24, д. 26, стр. 1 согласно прилагаемому проекту (приложение).

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Мещанского района города Москвы и лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закусина А.А.

**Глава муниципального
округа Мещанский**

А.А.Закусин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 22 ноября 2021 года № Р-58

**Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Олимпийский проспект,
д. 24, д. 26, стр. 1**

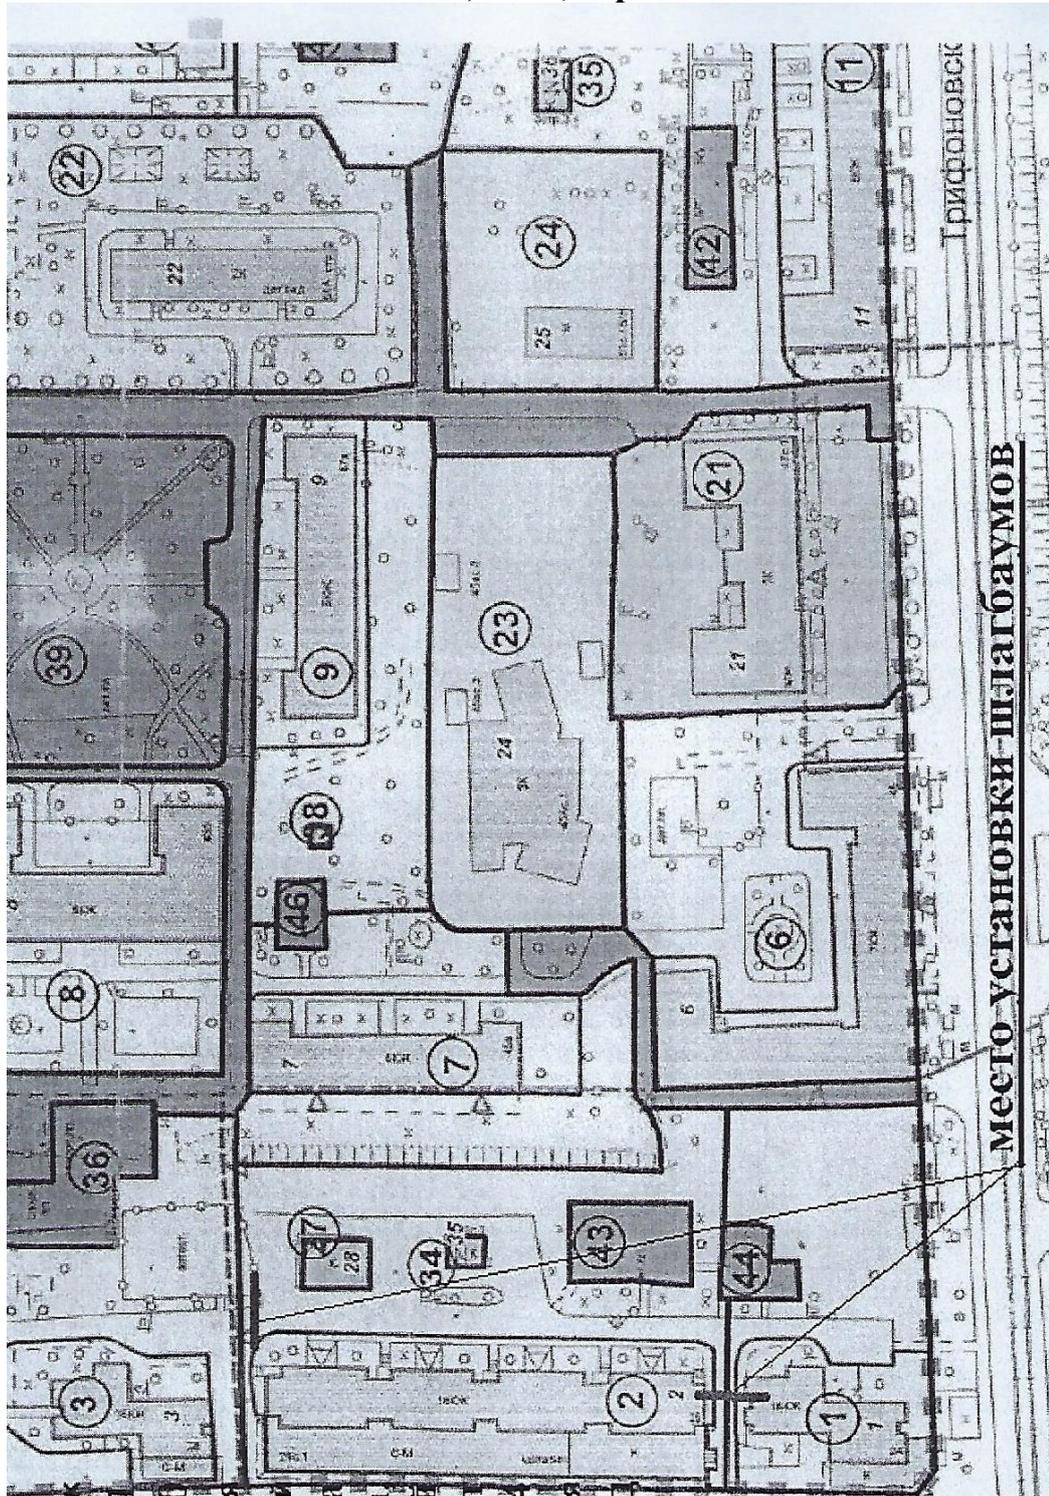

Автоматический шлагбаум NICE X-Bar 3.5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание (50 Гц - 230/24 В переменного тока/В постоянного тока)
- Резервная подача питания - PS124 или SYKCE
- Потребляемая мощность - 100 Вт
- Ток линейного входа - 0.6 А
- Ток питания мотора 4 А
- Степень защиты оболочки шлагбаума - IP 44
- Крутящий момент - 120 Нм
- Минимальное - максимальное время открытия - 5-10 сек
- Максимальное число циклов - 1000 цикл/день
- Максимальное число последовательных рабочих циклов - 100 цикл
- Класс электрозащиты - I
- Рабочая температура (мин. - макс.) - -20 - +50 оС
- Габаритные размеры - 305x185x1146 мм
- Вес шлагбаума без рейки - 40 кг